


溶剤系IJメディア KD-7 ③Sタック

(株)協同制作
東京都荒川区西日暮里1-62-21
TEL 03-3805-2501

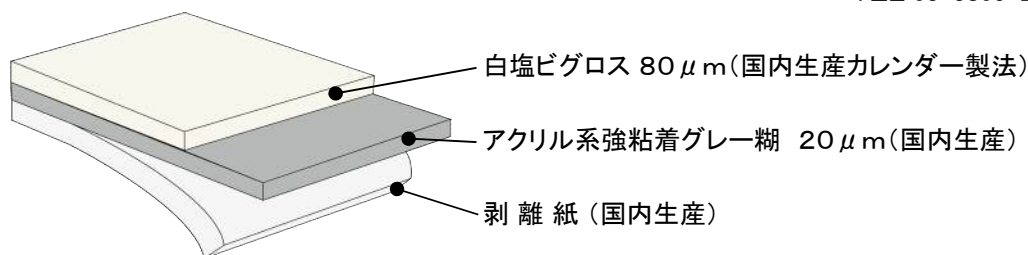

| 試験項目 | | 測定結果 | | 測定方法 |
|---------------------------|------------|---------|------|--|
| 引張強度(N/10mm) | M D | 31.0 | | 試験片巾 10mm 引張速度300mm/min 23°C・50%RH |
| | T D | 29.6 | | |
| 引張伸度(%) | M D | 230 | | |
| | T D | 260 | | |
| 寸法変化 (mm) | 貼り付け 状態 | M D | 0.42 | |
| | | T D | 0.34 | |
| 粘着力 N/25mm | ステンレス | 20分値 | 13.7 | |
| | | 24時間値 | 26.6 | |
| | ガラス | 20分値 | 24.5 | |
| | | 24時間値 | 27.0 | |
| | アクリル | 20分値 | 21.9 | |
| | | 24時間値 | 24.7 | |
| | 塩ビ | 20分値 | 20.1 | |
| | | 24時間値 | 26.6 | |
| アルミ複合板 | 20分値 | 21.7 | | |
| | 24時間値 | 25.3 | | |
| 保持力 (mm/50000秒) | | ズレなし | | ステンレス(貼付面積25mm×25mm) 40°C、1Kg荷重 |
| ボールタック(No.) | | 2以下 | | J. DOW法 |
| 耐候性 サンシャインW-O-M 1500時間 | | 著しい変化なし | | 1500時間照射後、外観を観察する。 |

※注意事項

- 本資料に記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。
- 被着体表面の油・ホコリ・水などを拭き取ってから貼り付けてください。
- 貼り付けは出来るだけ10°C以上の気温下で十分に圧着してください。
- 保存場所は直接日光の当たる場所は避け、納入後は出来るだけ短期間でご使用願います。

以 上